
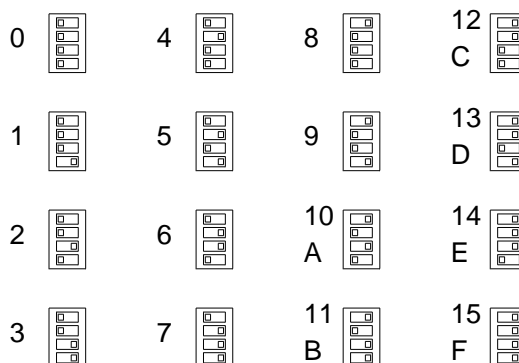




FT 2140  
FT 2145

SW7 er mest betydende ciffer fra 10 til F0 hexadecimalt

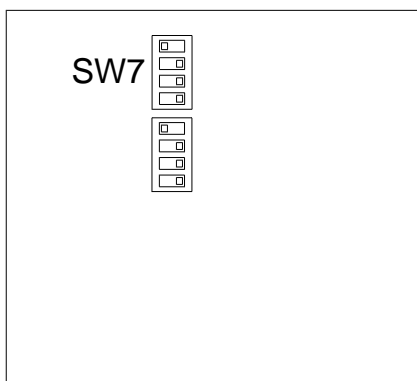



FT 2141  
FT 2142  
FT 2143  
FT 2144  
FT 2148

SW8 er mindst betydende ciffer fra 0 til F hexadecimalt

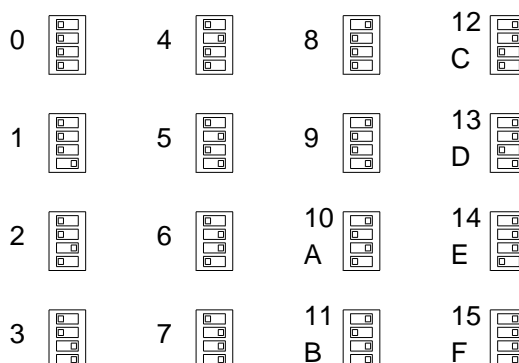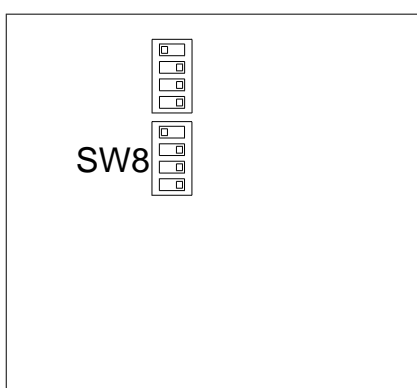

Med SW7 og SW8 kan vælges 255 forskellige tekster til geografisk at fortælle, hvor IKenheden er placeret, f. eks. Altan, WC, Stue Soverum Dagligstue Spisestue Værksted mv. Hvis SW7 og SW8 kun stilles fra 0 til 9, kan der skrives 99 forskellige tekster i Administrations-programmet.

Med SW6 gives hver IKenhed forskeligt nummer indenfor samme rum.

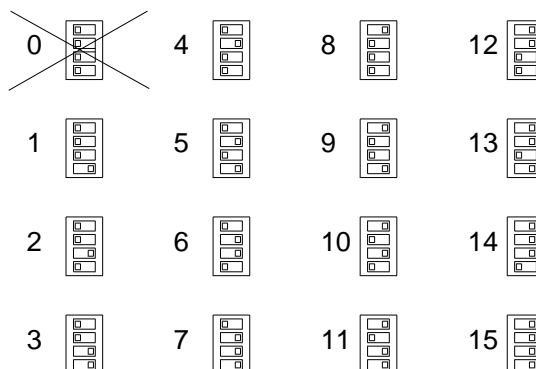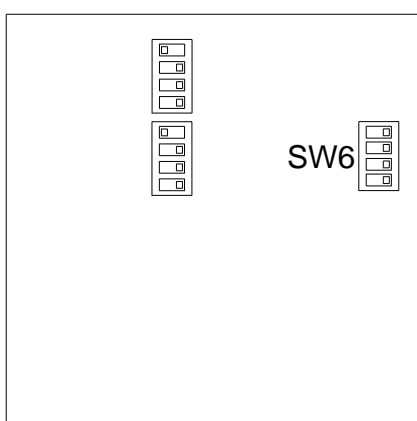

IKenheden kan have nummer fra 1 til 15, altså max. 15 IKenheder tilsluttet til et personale panel.

FACI	Godk.:	Rev. 0
	TERA IK.DWG	TF
11. januar 2013		
Programmerings og funktionstegning for FACI intelligente enheder (IKenheder) (Trækkontakt / Kaldepanel / IRmodtager) <b>FACI TERA Display-kaldeanlæg</b>		